使用承認願

工事名：

業者名：

納品先：

使用商品：JSｽﾍﾟｰｻｰ　・ｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾍﾟｰｻｰ　・ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾍﾟｰｻｰ　・高強度ｽﾍﾟｰｻｰ

規格：別紙記載

株式会社　ジェイアールエス

〒583-0841
本　　社　大阪府羽曳野市駒ヶ谷１１２番１
TEL 072-950-1239　　FAX 072-950-1255

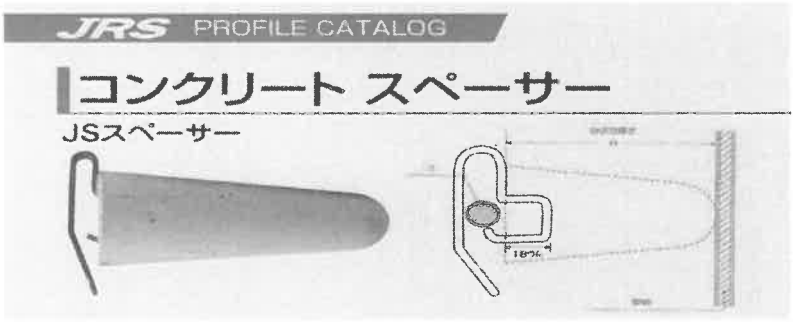

株式会社ジェイアールエス
〒583-0841
住所：大阪府羽曳野市駒ヶ谷112-1
TEL：072-950-1239
FAX：072-950-1255

【設計基準強度80N】

受注生産

鉄筋径/かぶり	W30	W40	W50	W60	W70	W80	W90	W100	W110	W120	W130	W140	W150
D13～19	300	200	180	140	120	120	100	90	80	80	70	60	50
D22～32	300	200	180	140	120	120	100	90	80	80	70	60	50
D35～51	300	200	180	140	120	120	100	90	80	80	70	60	50

受注生産

ダブルグリップスペーサー

＊縦筋に御使用お願い致します。

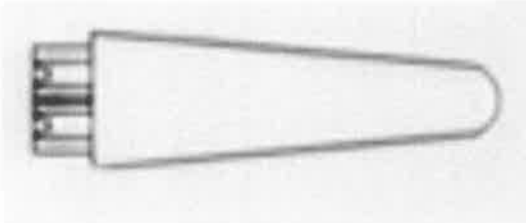

W160～W170タイプ

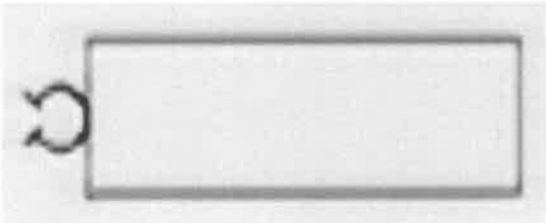

W180～W260タイプ

鉄筋径/かぶり	W160	W170	W180	W190	W200	W210	W220	W230	W240	W250	W260
D13～16	受注生産										
D19～22											
D25～32											
D35～38											
D41～51											

承　認　願　図

D10



D13-D16



D19-D22



D25-D32

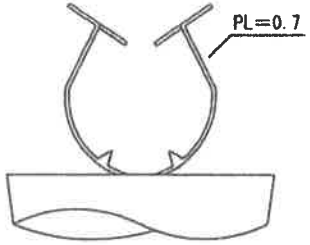

D35-D38

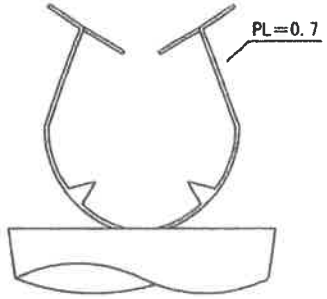

D41～D51

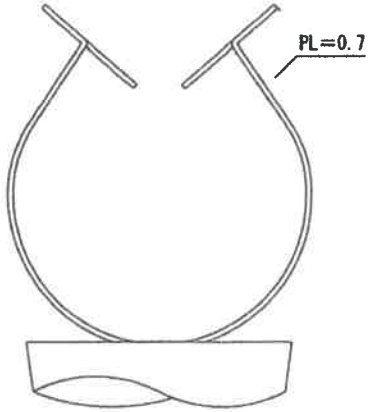

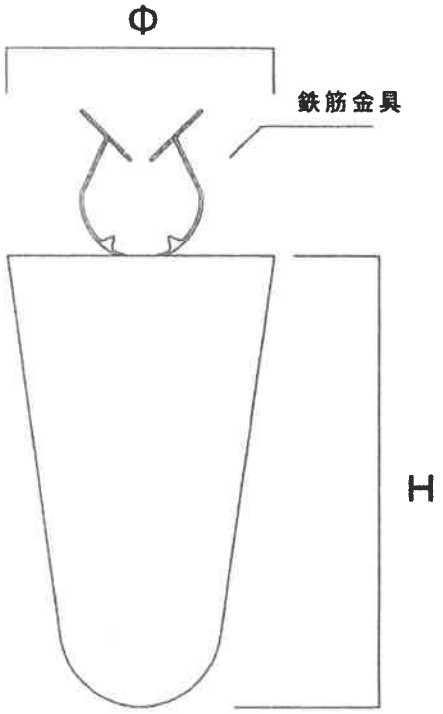

品名：ＡＳグリップスペーサーＶ型

鉄筋径	かぶり寸法（H）																								
D10	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160	170		
D13-16																									
D19-22																									
D25-32																									
D35-38																									
D41-51																									
φ	30								35				45				50								
販売元	株式会社ジェイアールエス																								

※D10用のＨ110以上は金具２ケ仕様

202208

承　認　願　図　（ＡＳスペーサーＡタイプ）

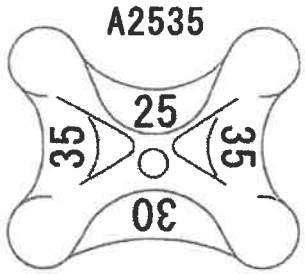

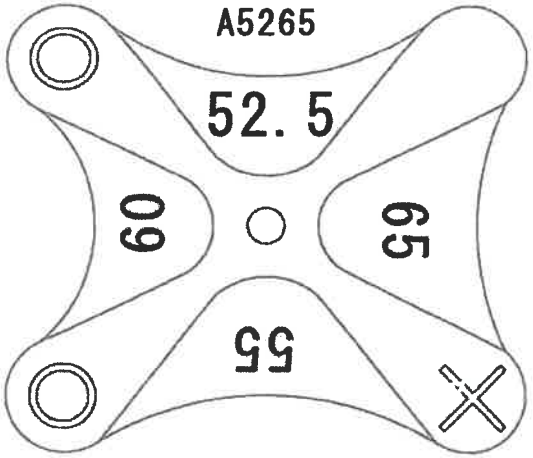

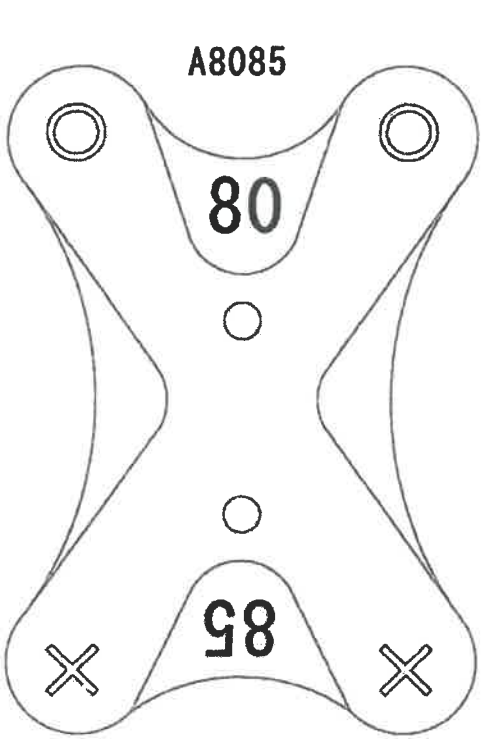

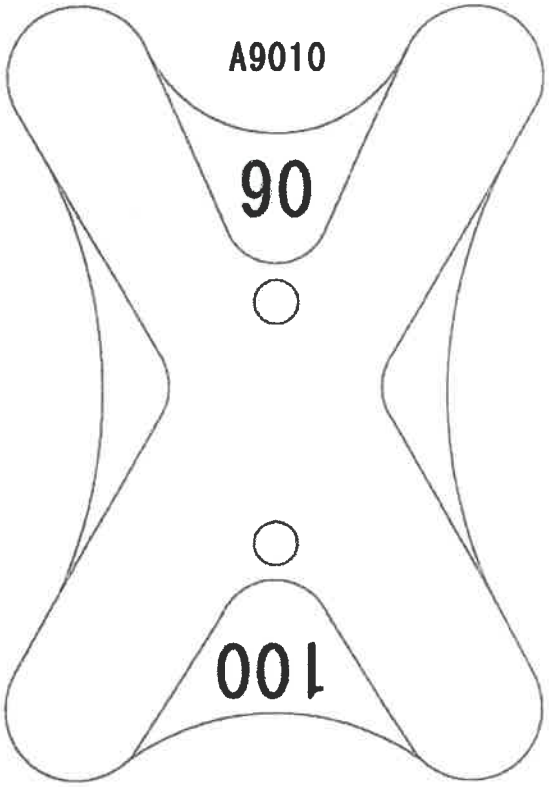

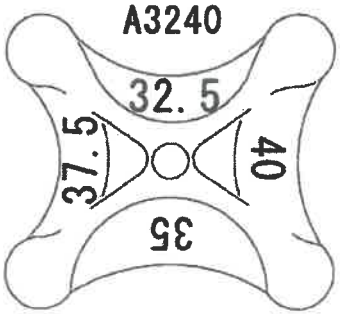

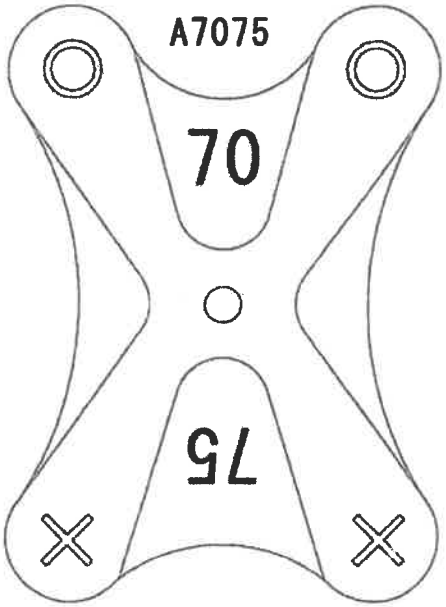

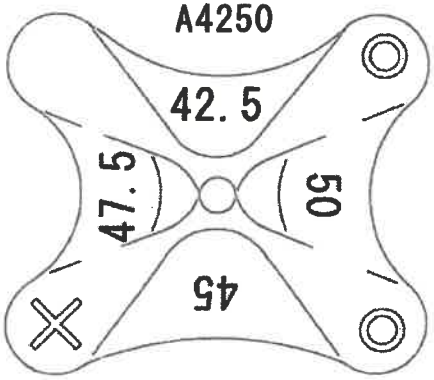

サイズ名	A2535	A3240	A4250	A5265	A7075	A8085	A9010
かぶり①	25	32.5	42.5	52.5	70	80	90
かぶり②	30	35	45	55	75	85	100
かぶり③	35	37.5	47.5	60			
かぶり④		40	50	65			

販売元：株式会社 ジェイアールエス

〒583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷112-1

TEL 072-950-1239　FAX 072-950-1255

コンクリート圧縮強度試験報告書

INTEC KnowledgeManagement Co., Ltd.
〒490-1115
愛知県あま市坂牧坂塩116
TEL 052-442-5300　FAX 052-442-5350
インテックナレッジマネジメント株式会社
名古屋本社・試験センター

受付番号	受付年月日
A010　－　166	2026年3月5日

（下記細枠内は、試験依頼者の記入した依頼書の転写による）

試験依頼者	アートスペース株式会社　関西支店				
所在地	大阪府堺市南区美木多上2345-3				
工事名	－				
工事施工者	－				
呼び方	－　－　N	設計基準強度	80　N/mm²	公称寸法(mm)	φ100×200
採取年月日	2026年3月4日	試験材齢	28　日	試験年月日	2026年4月1日
コンクリート製造会社	アートスペース株式会社　関西支店			立会	厂有
備考	モルタル				

ロット	打込箇所	養生方法*	数量	* A：標準養生
1	－	A	3　本	B：現場封緘養生
－	－	－	－　本	D：現場水中養生
－	－	－	－　本	F：－

ロット	供試体番号	最大荷重(N)	圧縮強度(N/mm²)	平均値(N/mm²)	備考
1	1	674,000	85.8	89.0	－
	2	721,000	91.8		－
	3	703,000	89.5		－
－	－	－	－	－	－
	－	－	－		－
	－	－	－		－
－	－	－	－	－	－
	－	－	－		－
	－	－	－		－

・試験方法は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」による。

以上

高強度スペーサー配合表

関西支店

品 名	使 用 材 料
セメント	普通ポルトランドセメント
細骨材	珪砂６号
高性能AE減水剤	シーカ　ビスコクリートSP　8　HVL
化学繊維	ACS　9PH-950X（20）/D

品名	単位量kg/㎥	
セメント	1,520	
細骨材	380	
水（高性能AE減水剤　含む）	410	水セメント比
高性能AE減水剤	5.32	$\frac{410}{1520} \times 100 =$ 26.97%
化学繊維	7.6	

※１㎥当たり各材料の設計値

１、製造方法

ミキサーにセメント・珪砂６号を投入し、約２分間混合後、

水、高性能AE減水剤を投入、約５分間混合。化学繊維を投入、約１分間混合。

フレッシュモルタル（GRC）を製造。

フレッシュモルタル（GRC）を型に流し込み高強度スペーサーを製造。

２、養生方法

２時間～３時間放置後、６５度で４時間蒸気養生。

脱型後、室内常温で静置。

総数　2 枚　1 頁
受付日　2026年 7月 6日
No. 6003-26000293

試　験　報　告　書

AS技研有限会社 大阪本社工場　殿
大阪府堺市南区美木多上2345-3

試験品内容：［種　　別］JIS A 5308:2026 附属書JA「ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材」
細骨材　砂（硅砂）試料名：KF6号
［大　き　さ］1mmアンダー
［採　取　日］2026年7月2日
［産　　地］京都府京丹後市
［採取場所］京都府京丹後市
［製造業者］山川産業(株)掛津事業所

試　験　項　目：1.骨材のアルカリシリカ反応性試験　（化学法）

受領日(試料持込日)：2026年 7月 6日

試　験　日：2026年 7月 6日　～　2026年 7月 10日

試　験　結　果：次頁以降のとおり

特　記　事　項：―

試験実施場所：一般財団法人 日本品質保証機構 関西マテリアルテクノ試験所 試験室
（注）1.上記試験品は、試験申込者により試験実施場所へ持ち込まれたものである。
2.試験品内容等については、試験申込者提出の試験申込書に基づき表記したものである。
3.試験結果は当該試験品に対しての結果であり、製品すべてを保証するものではありません。

試験の結果は、上記のとおりであることを報告します。

2026年 7月 21日

大阪府東大阪市水走3丁目8番19号
一般財団法人 日本品質保証機構
関西マテリアルテクノ試験所
所　長　亀山 俊行

技術管理者　那良 時義

この試験報告書の転載、一部分の複製をするときは、事前に当機構の承認を受けてください。
尚、報告書には改ざん防止策を施しています。
一般財団法人 日本品質保証機構

1. 骨材のアルカリシリカ反応性試験 （化学法）

(1)試験方法　JIS A 1145:2022「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」による。

(2)判定基準　a) 溶解シリカ量(Sc)が10mmol/L以上で、アルカリ濃度減少量(Rc)が700mmol/L未満の範囲では、溶解シリカ量(Sc)がアルカリ濃度減少量(Rc)未満となる場合、その骨材を「無害」と判定し、溶解シリカ量(Sc)がアルカリ濃度減少量(Rc)以上となる場合、その骨材を「無害でない」と判定する。

b) 溶解シリカ量(Sc)が10mmol/L未満で、アルカリ濃度減少量(Rc)が700mmol/L未満の場合、その骨材を「無害」と判定する。

c) アルカリ濃度減少量(Rc)が700mmol/L以上の場合は判定しない。

(3)試験結果

繰り返し	試料量 (g)	反応時間 (hr)	アルカリ濃度減少量 (Rc) (mmol/L)				溶解シリカ量 (Sc) (mmol/L) 「吸光光度法」				判定
			V_1 (mL)	V_2 (mL)	Rc	平均値	吸光度	A (mg/L)	Sc	平均値	
1	25.00	24.0	20	18.65	63	63	0.282	4.81	17	17	無害
2	25.00	24.0	20	18.65	63		0.271	4.62	16		
3	25.00	24.0	20	18.65	63		0.281	4.79	17		
ブランク V_3 (mL)= 19.90							希釈倍率 n= 5				

$$Rc = \frac{20 \times 0.05 \times F}{V_1} (V_3 - V_2) \times 1000$$

Rc: アルカリ濃度減少量
F: 0.05mol/L塩酸標準液のファクター＝1.000
V_1: 希釈試料溶液からの分取量
V_2: 希釈試料溶液の滴定に要した0.05mol/L塩酸標準液量
V_3: 希釈した空試料溶液の滴定に要した0.05mol/L塩酸標準液量

$$Sc = 20 \times n \times A \times \frac{1}{28.09}$$

Sc: 溶解シリカ量
n: 希釈倍率
A: 検量線から求めたけい素量

以上

（参考）

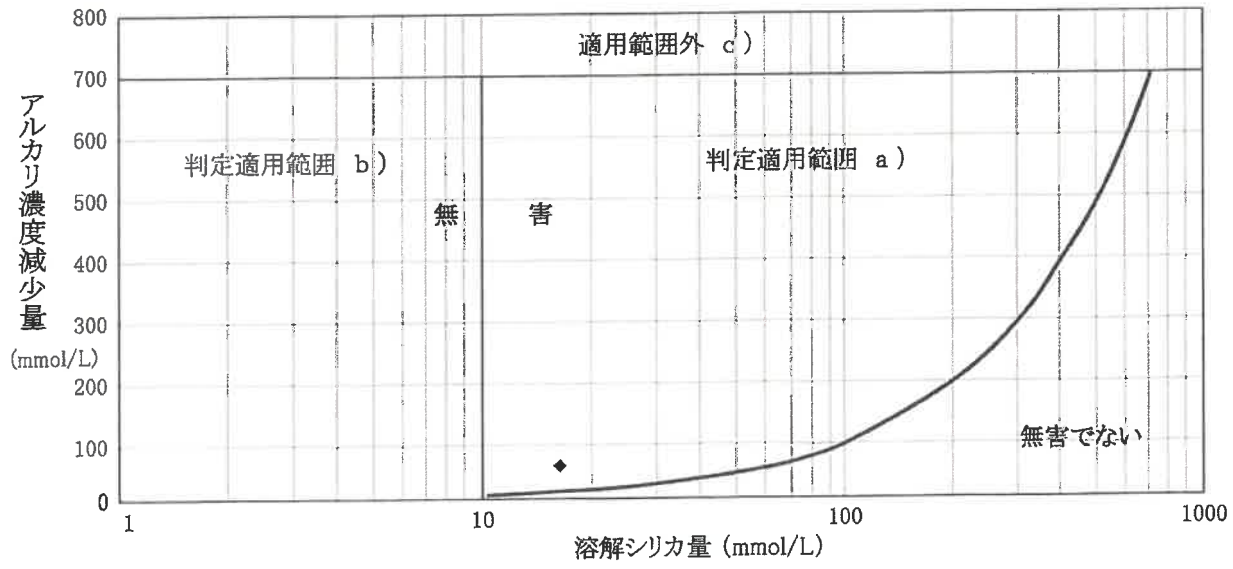

塩化物量試験結果報告書

測定者	アートスペース株式会社　関西支店				
名　称	モルタルスペーサー				
試験年月日	令和8年　4月　7日				
配　合	W/C（%）	骨材の種類	セメントの種類	混和剤の種類	備考
	26.97	珪砂6号	N	高性能AE減水剤	
測定器名称	カンタブ　低濃度品				

試験結果		①	②	③	計算方法	
	塩素イオン濃度（%）	0.0316	0.0816	0.0816	塩化物量（kg/m³）＝ 塩素イオン濃度（%）3本の平均値 / 100 × 単位水量	
	単位水量（kg/m³）	405			規格値	0.30kg/m³以下
	塩化物量（kg/m³）	0.263			判　定	合 ・ 否

測定結果貼り付け

①	②	③
5.2	7.4	7.4

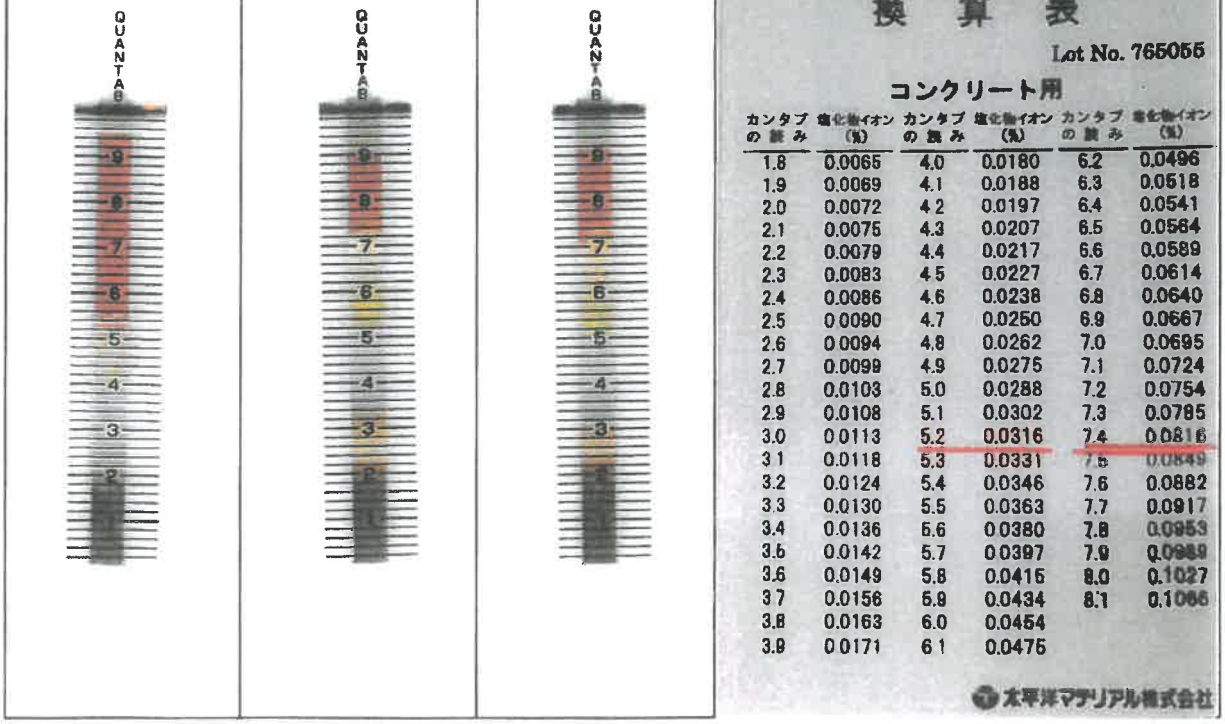

カンタブの読み	塩化物イオン(%)	カンタブの読み	塩化物イオン(%)	カンタブの読み	塩化物イオン(%)
1.8	0.0065	4.0	0.0180	6.2	0.0496
1.9	0.0069	4.1	0.0188	6.3	0.0518
2.0	0.0072	4.2	0.0197	6.4	0.0541
2.1	0.0075	4.3	0.0207	6.5	0.0564
2.2	0.0079	4.4	0.0217	6.6	0.0589
2.3	0.0083	4.5	0.0227	6.7	0.0614
2.4	0.0086	4.6	0.0238	6.8	0.0640
2.5	0.0090	4.7	0.0250	6.9	0.0667
2.6	0.0094	4.8	0.0262	7.0	0.0695
2.7	0.0099	4.9	0.0275	7.1	0.0724
2.8	0.0103	5.0	0.0288	7.2	0.0754
2.9	0.0108	5.1	0.0302	7.3	0.0785
3.0	0.0113	5.2	0.0316	7.4	0.0816
3.1	0.0118	5.3	0.0331	7.5	0.0849
3.2	0.0124	5.4	0.0346	7.6	0.0882
3.3	0.0130	5.5	0.0363	7.7	0.0917
3.4	0.0136	5.6	0.0380	7.8	0.0953
3.5	0.0142	5.7	0.0397	7.9	0.0989
3.6	0.0149	5.8	0.0416	8.0	0.1027
3.7	0.0156	5.9	0.0434	8.1	0.1066
3.8	0.0163	6.0	0.0454		
3.9	0.0171	6.1	0.0475		

株式会社 ジェイアールエス
〒583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷112-1
TEL 072-950-1239　FAX 072-950-1256